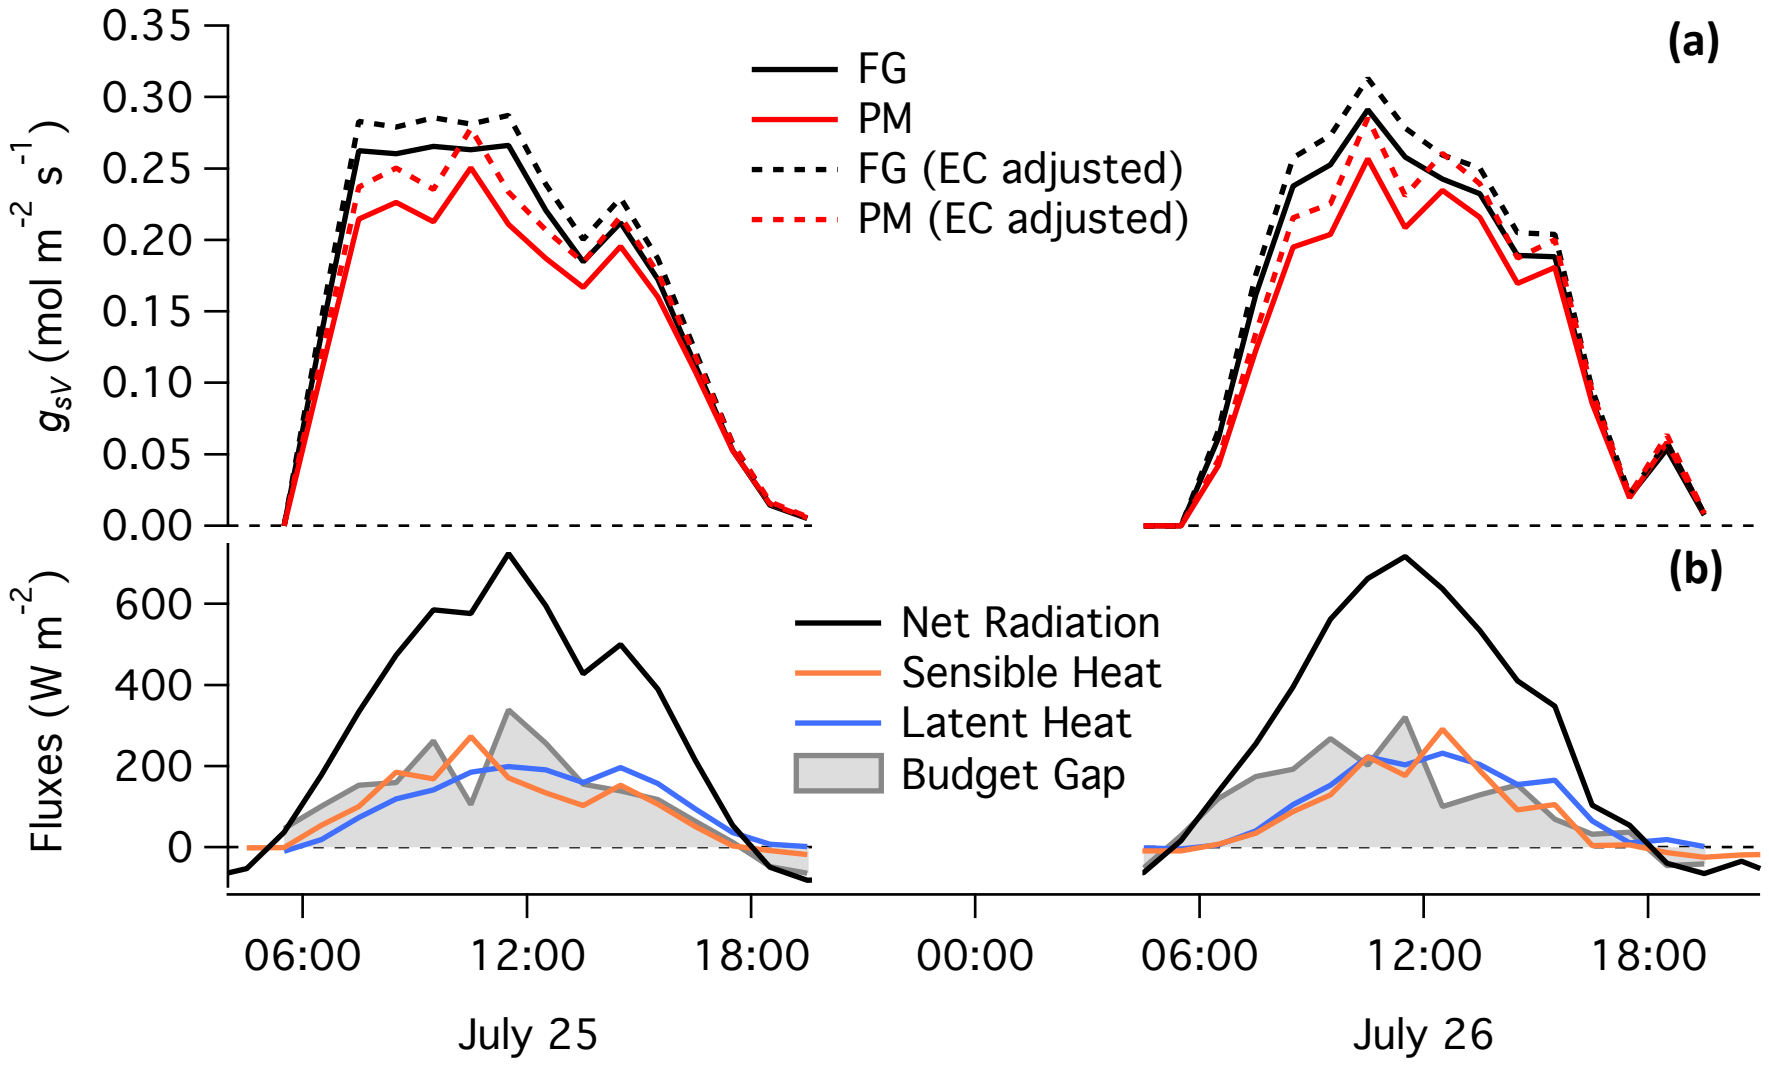
(a)
FG
PM
FG (EC adjusted)
PM (EC adjusted)
g_{sV} (mol m^{-2} s^{-1})
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
(b)
Net Radiation
Sensible Heat
Latent Heat
Budget Gap
Fluxes (W m^{-2})
600
400
200
0
06:00
12:00
18:00
00:00
06:00
12:00
18:00
July 25
July 26