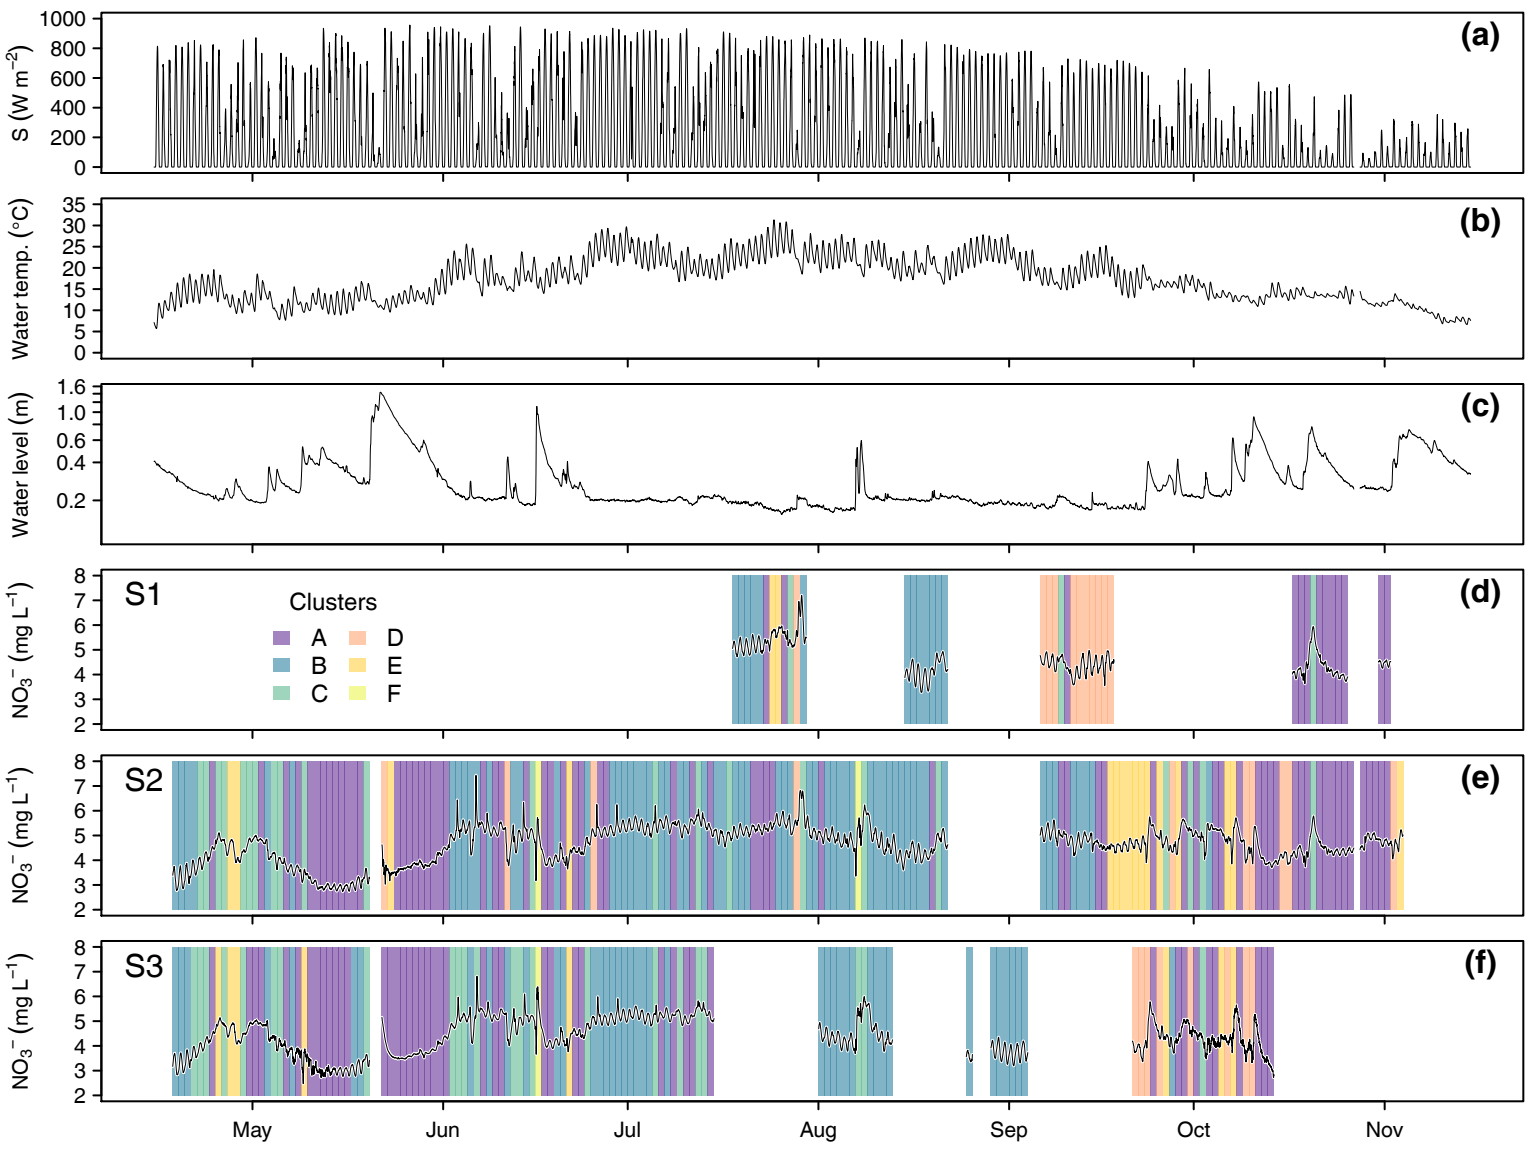
(a)
S (W m^{-2})
1000
800
600
400
200
0
(b)
Water temp. (°C)
35
30
25
20
15
10
5
0
(c)
Water level (m)
1.6
1.0
0.6
0.4
0.2
(d)
S1
Clusters
A
B
C
D
E
F
NO_3^- (mg L^{-1})
8
7
6
5
4
3
2
(e)
S2
NO_3^- (mg L^{-1})
(f)
S3
NO_3^- (mg L^{-1})
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov