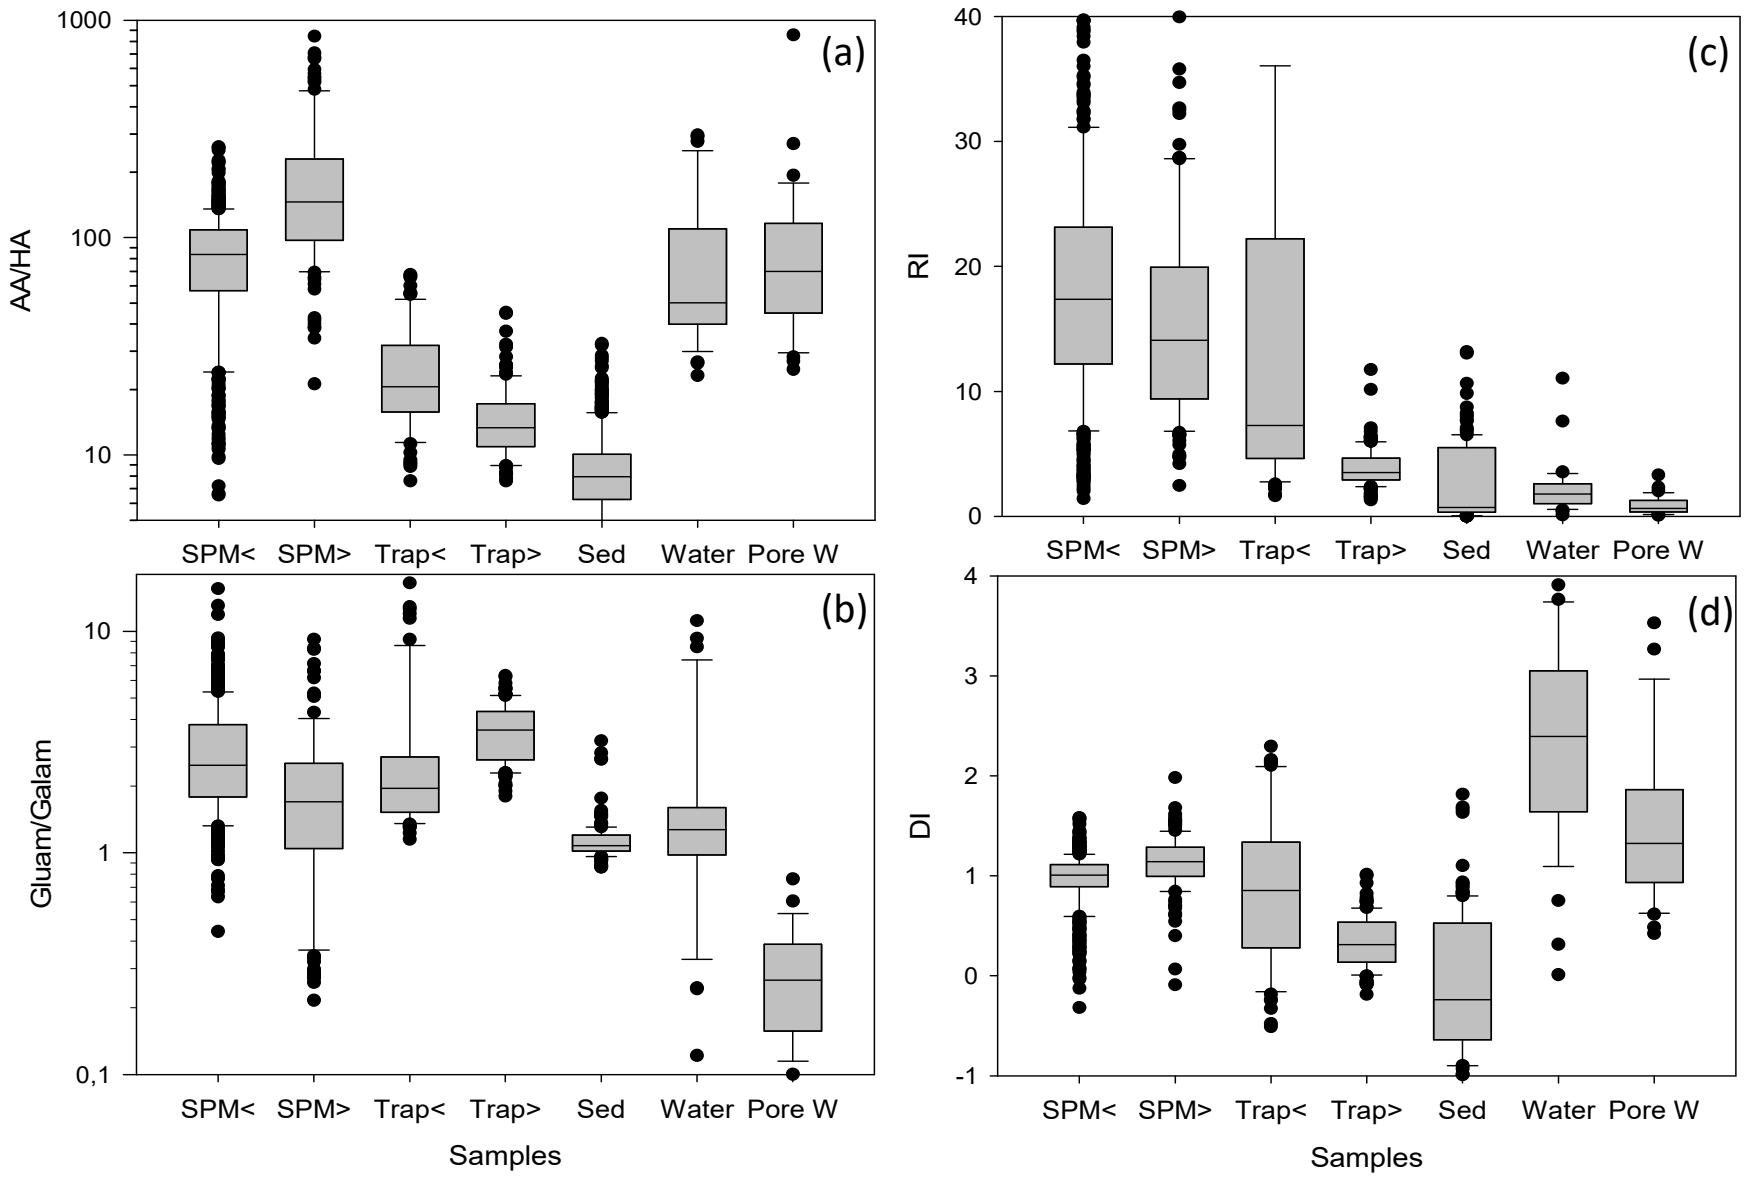
(a)
AA/HA
1000
100
10
SPM<
SPM>
Trap<
Trap>
Sed
Water
Pore W
(c)
RI
40
30
20
10
0
(b)
Gluam/Galam
10
1
0,1
(d)
DI
4
3
2
1
0
-1
Samples