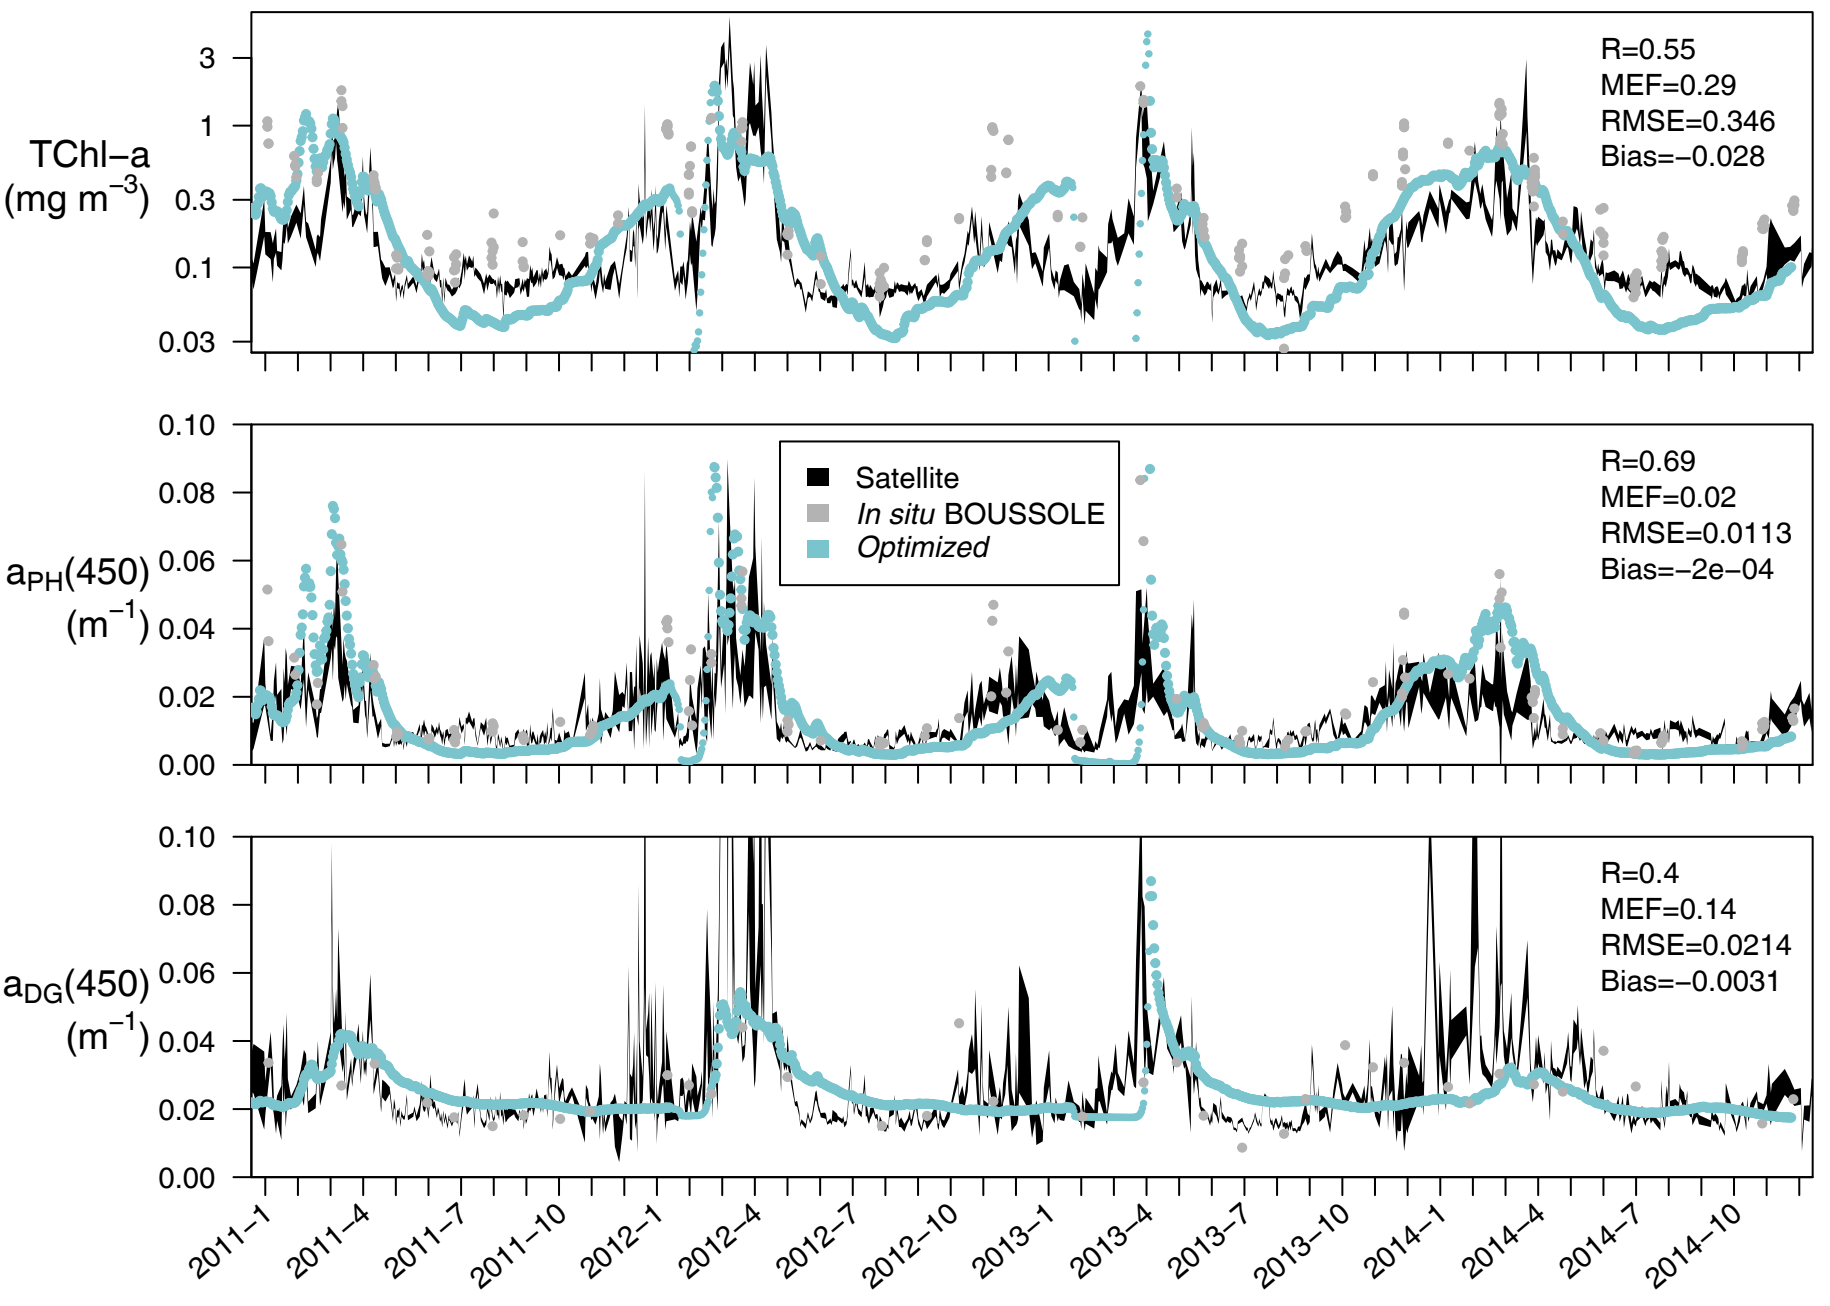
TChl–a
(mg m^{-3})
3
1
0.3
0.1
0.03
R=0.55
MEF=0.29
RMSE=0.346
Bias=–0.028
$a_{PH}(450)$
(m^{-1})
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
Satellite
In situ BOUSSOLE
Optimized
R=0.69
MEF=0.02
RMSE=0.0113
Bias=–2e–04
$a_{DG}(450)$
(m^{-1})
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
R=0.4
MEF=0.14
RMSE=0.0214
Bias=–0.0031
2011–1
2011–4
2011–7
2011–10
2012–1
2012–4
2012–7
2012–10
2013–1
2013–4
2013–7
2013–10
2014–1
2014–4
2014–7
2014–10