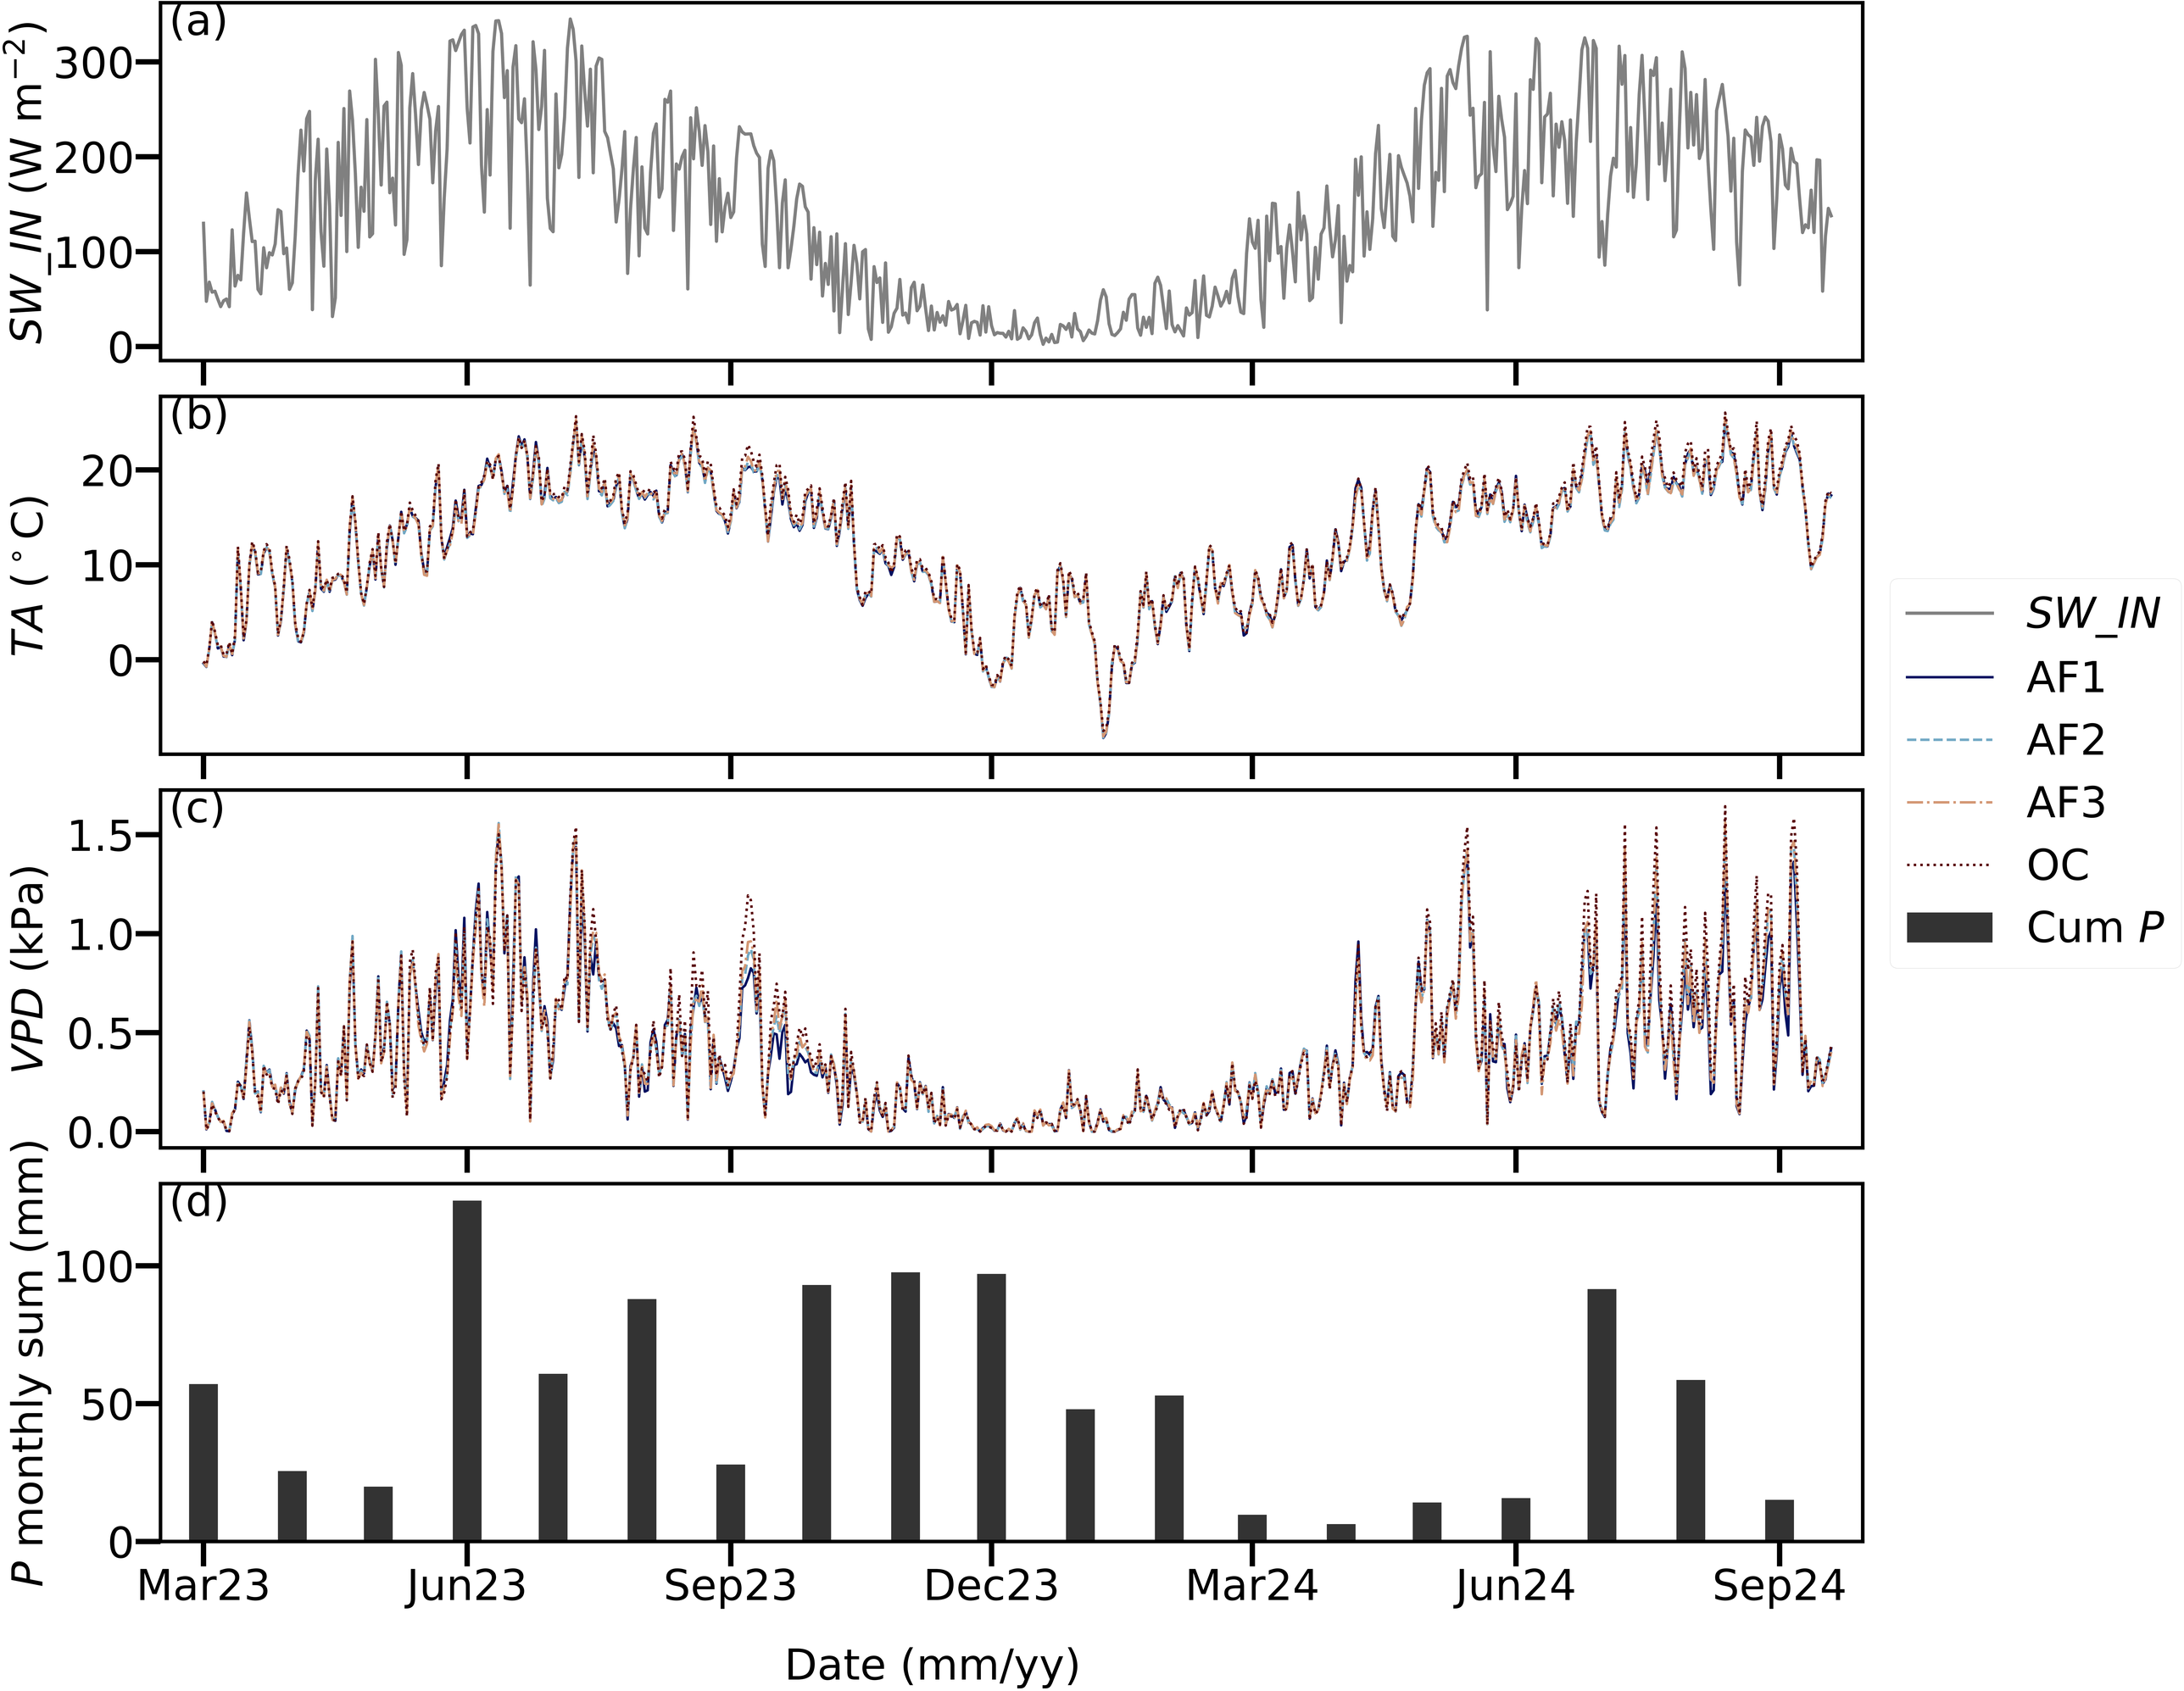
(a)
SW_IN (W m^{-2})
300
200
100
0
(b)
TA (°C)
20
10
0
(c)
VPD (kPa)
1.5
1.0
0.5
0.0
(d)
P monthly sum (mm)
100
50
0
Mar23
Jun23
Sep23
Dec23
Mar24
Jun24
Sep24
Date (mm/yy)
SW_IN
AF1
AF2
AF3
OC
Cum P